



1号組立人孔標準構造図 S=1:20

平面図

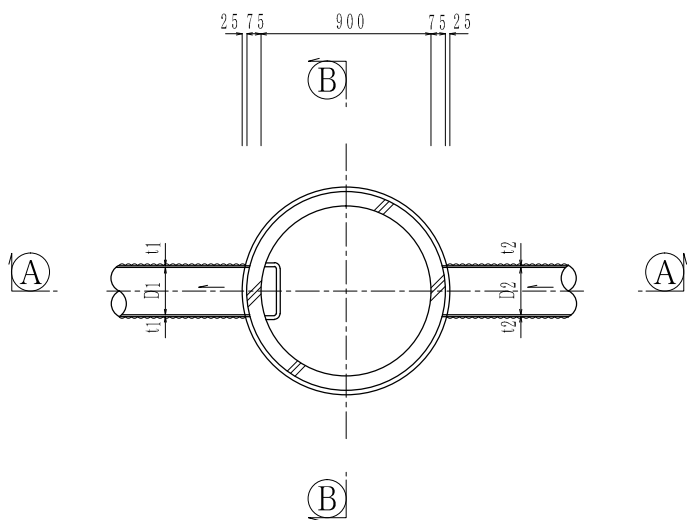


①-① 断面図

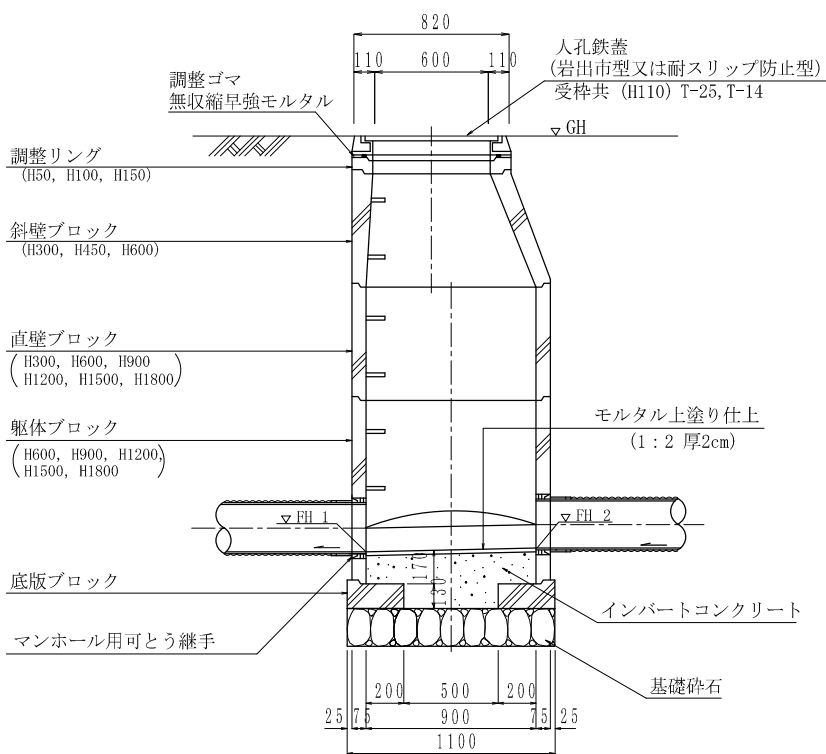

インパートの勾配については、原則流出管の勾配とし、流入管との接合については、流出管との落差が5cm以内の場合はすり合わせる。
流入管が複数ある場合などで、インパートが複雑となるときは、発注者側の監督員の指示に従うこととする。

副管標準図


平面図

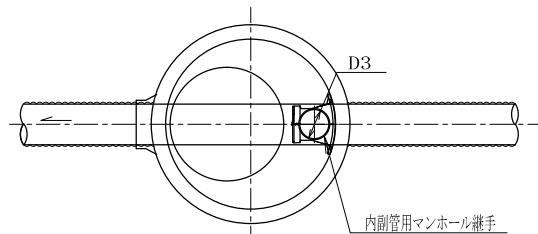


副管寸法（硬質塩化ビニール管）

D2	D3	h3	h4
150	100	178	90
200	150	245	61
250	200	296	81


②-② 断面図

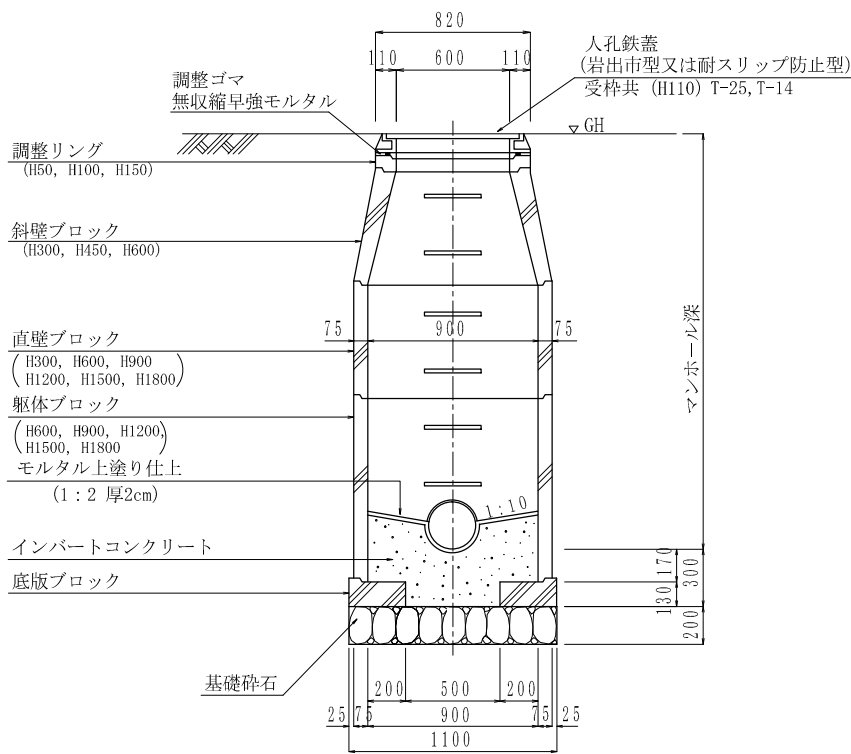

断面図

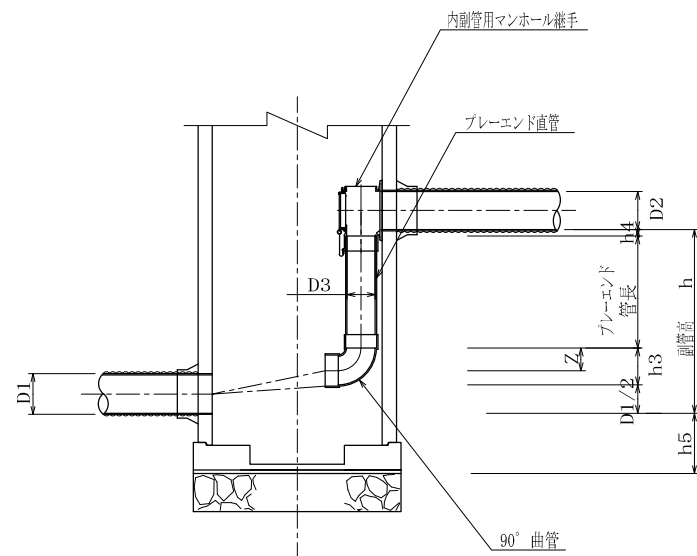

高さ調整部詳細図 S=1:2

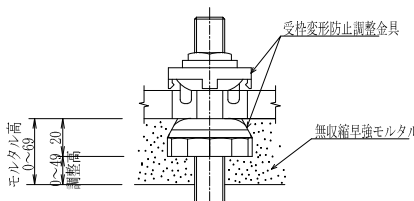

年 度	令和	年度
事業名	紀ノ川中流域下水道 岩出市公共下水道事業	
工事名	岩出市公共下水道()下水管布設工事	
箇 所	岩出市	地内
図面名称	1号組立人孔標準構造図	
縮 尺	1:20	図 番
標準図2		
岩出市 上下水道局 下水道工務課		