
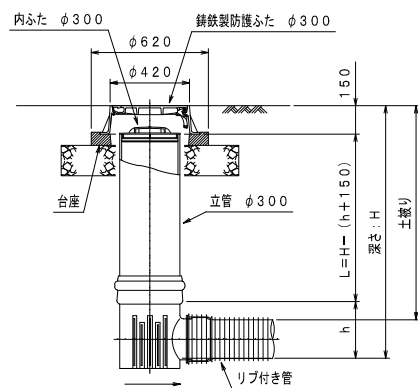


塩ビ製小型人孔標準構造図 (S=1:20)

塩ビ製小型人孔設置標準図



起 点



(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) 受口形		
150-300	280	230
200-300	290	255



中間点

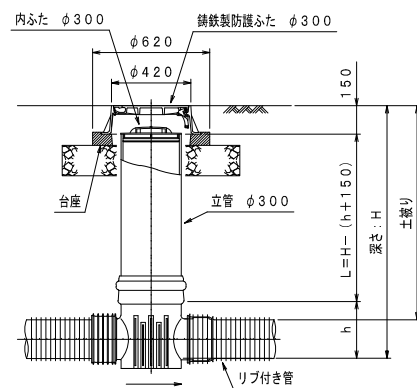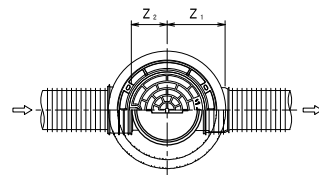

(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	Z ₂	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) (最小) 受口形			
150-300	280	180	230
200-300	290	180	255

屈曲点

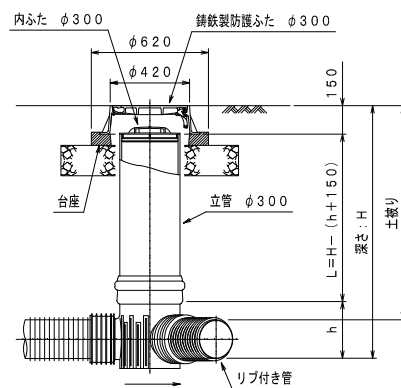



(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	Z ₂	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) (最小) 受口形			
150-300	280	180	230
200-300	290	180	255

注. 寸法は参考値とする



落差点

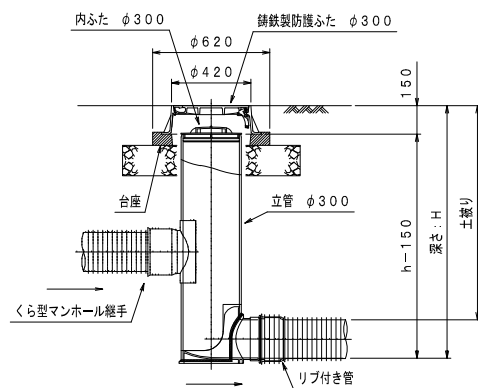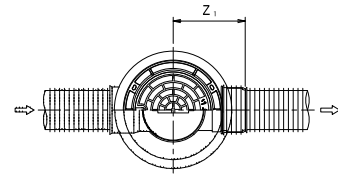

(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) 受口形		
150-300	280	600
200-300	290	600



中間点(自在受口)

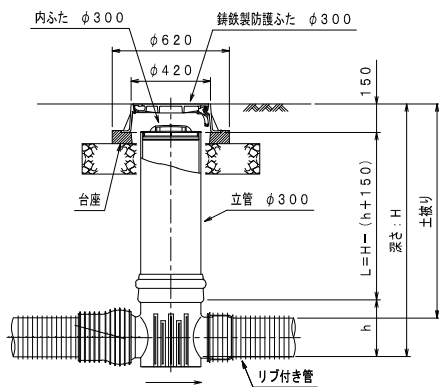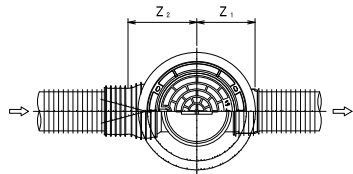

(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	Z ₂	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) (最小) 受口形			
150-300	290	310	230
200-300	290	345	255

屈曲点(自在受口)

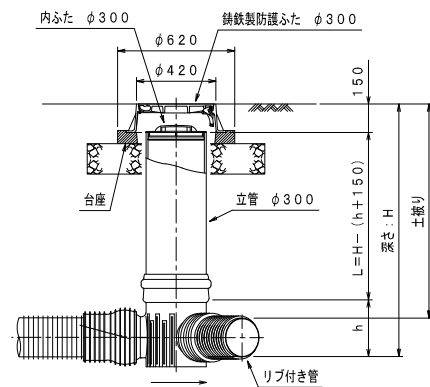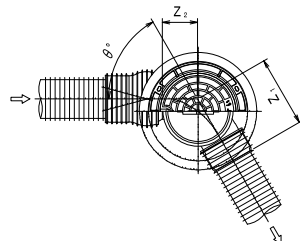


(単位: mm)

呼 び 径	Z ₁	Z ₂	h (最小)
管径 マンホール径 (最小) (最小) 受口形			
150-300	290	310	230
200-300	290	345	255

注. 寸法は参考値とする


くら型マンホール継手



(単位: mm)

呼 び 径	A	B	Z	t	R
管径 マンホール径 (最小) (参考) (最小) (最小)					
150-300	300	30	35	4	159
200-300	300	30	35	4	159

くら型マンホール継手(自在)



(単位: mm)

呼 び 径	A	B	Z	t	R
管径 マンホール径 (最小) (参考) (最小) (最小)					
150-300	300	30	165	4	159
200-300	300	30	213	4	159

備考. 日本下水道協会規格製品 (K-17) またはリブパイプ協会規格製品 (PRP-12) であること
鋳鉄製防護ふたは 岩出市型の仕様 (岩出市 公共汚水) であること

年 度	令和	年度
事業名	紀ノ川中流域下水道 岩出市公共下水道事業	
工事名	岩出市公共下水道 () 下水管布設工事	
箇 所	岩出市 地内	
図面名称	塩ビ製小型人孔標準構造図	
縮 尺	1:20 (A1)	図 番 標準図5
岩出市 上下水道局 下水道工務課		